

Согласовано:


Начальник Территориального отдела
управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Северском,
Абинском, Крымском Белореченском,
Апшеронском районах, г. Горячий Ключ
Вечерняя Е.А.

Утверждаю:

Директор

МУП МО г. Горячий Ключ

Р.З.Французов

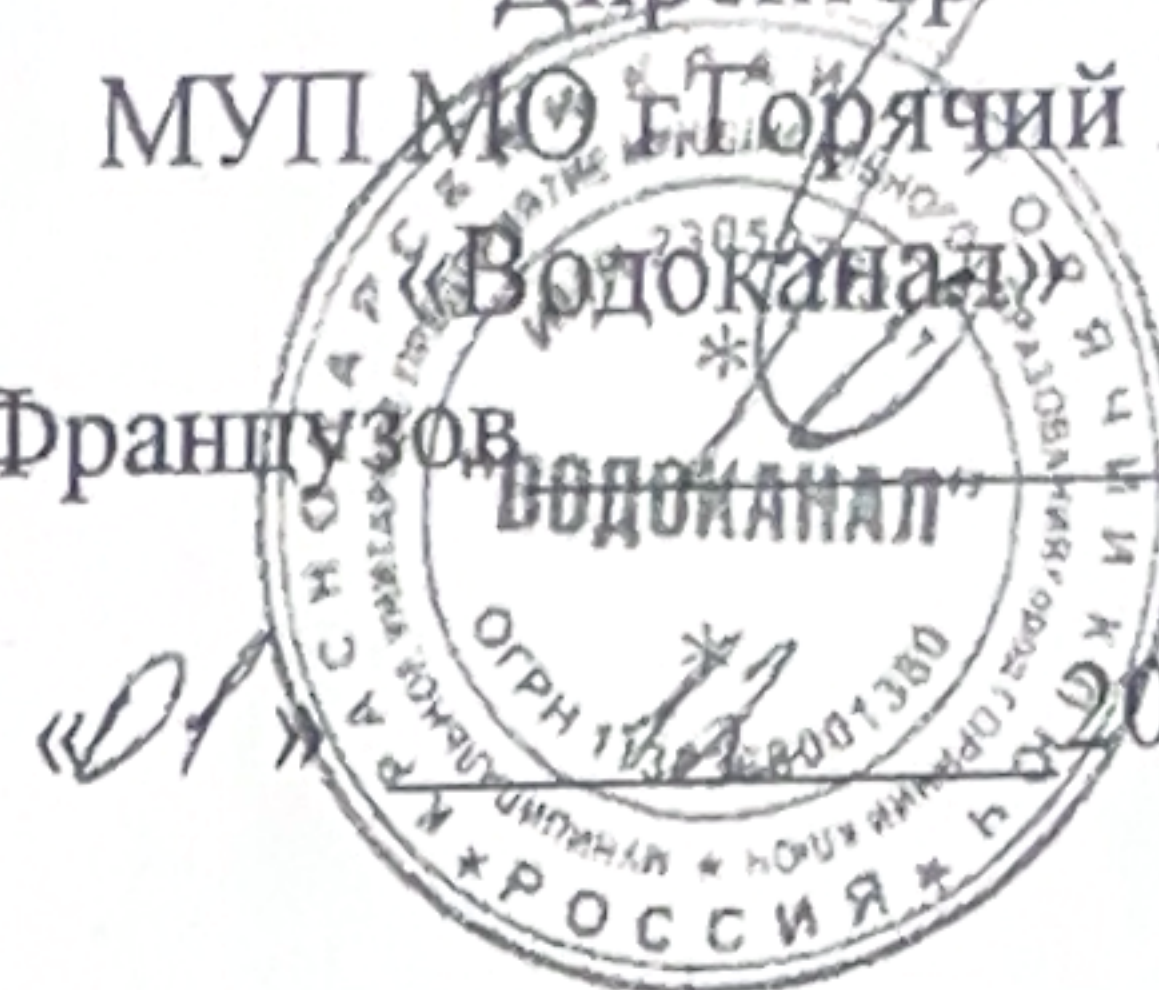

2023 год

План мероприятий на 2024г. по приведению качества воды в соответствии
с установленными требованиями.

Приложение к письму от 20.11.2023г. № 23-12-22/01-3652-2023.

О состоянии водоснабжения в МО г.Горячий Ключ и мерах по улучшению.

Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнитель
Очистка, промывка и дезинфекция резервуаров чистой воды и водонапорных башен	1 раз в год согласно графика	МУП МО г. Горячий Ключ «Водоканал» гл. инженер, начальники участков водопровода, начальник лаборатории
Замена ветхих участков водопроводной сети	Постоянно, по мере необходимости	
Замена насосного оборудования при выходе из строя, обеспечение резервного запаса глубинных насосов	Постоянно, по мере необходимости	
Ремонт водопроводных колодцев и запорной арматуры в колодцах	Постоянно, по мере необходимости	
Ревизия запорной арматуры (с заменой по мере необходимости) и покраской арматуры и трубопроводов на источниках водоснабжения, в насосных отделениях.	Постоянно, по мере необходимости	
Герметизация устьев скважин исключающее попадания поверхностных вод и загрязнения	Постоянно, по мере необходимости	
Обеспечение безопасной эксплуатации централизованных систем водоснабжения	постоянно	
Равномерное распределение давления воды в водопроводных сетях	постоянно	
Своевременное устранение порывов на водопроводных сетях	постоянно	
Лабораторный контроль согласно графика производственного контроля качества воды	Согласно графика производственного контроля качества воды	
Содержание в надлежащем санитарном состоянии территории водозаборов	Постоянно, по мере необходимости	
На центральном водозаборе № 2, станции обезжелезивания промывка окислительных и сорбционных фильтров (удаление железа из воды) подаваемой в распределительную сеть	согласно Руководства по эксплуатации установки по водоподготовке	
Инвестиционная программа разрабатывается на основании	В стадии разработки	

Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнитель
технического задания, утвержденного органом местного самоуправления. После утвержденного технического задания будет разработана и предоставлена инвестиционная программа на 2024-2028годы в которую будет внесено ограждениеисточников водоснабжения (скважин).		

Директор МУП МО г. Горячий Ключ
«Водоканал»



Р.З.Французов

Исполнитель:
Гл. инженер Комар В.И.4-34-48